


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

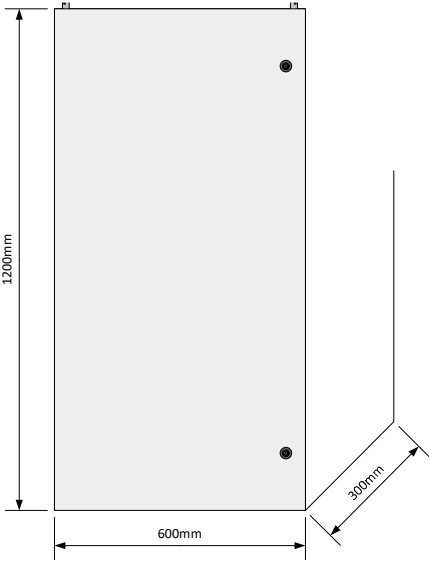


BYGGING AV GULVSKAP CENTECH LEVERT MED LØSE PRODUKTER	1
STANDARDKRUE 4,8x9,5	100
HENGLESKRUE M5x8	9
STATIV-AVDEKNINGSKRUE 4,8x25	0
MÅLSKRUE (3 STK I PAKNING)	1 Pakninger

INNREDNINGEN ER TILPASSET DYBDE: 250 mm

					Cenika AS Svein Tore Moe	Elbilskap med trafomåling IP65 81 mod	TEGN. NR.:	
							BLAD: 1	AV: 3
REV.	REV. GJELDER	DATO	SIGN.				REF.: Elbilskap med trafomåling IP65 81 mod	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

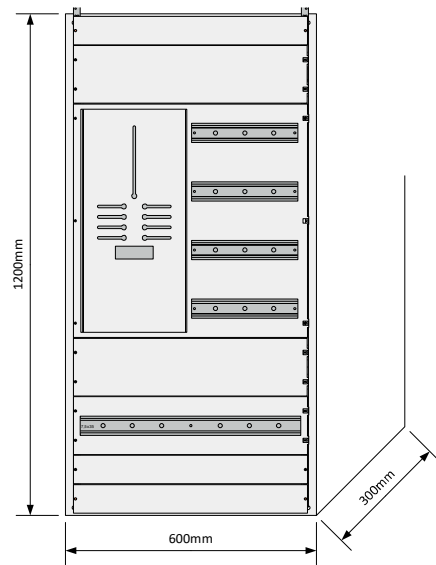


BYGGING AV GULVSKAP CENTECH LEVERT MED LØSE PRODUKTER	1
STANDARDKRUE 4,8x9,5	100
HENGLESKRUE M5x8	9
STATIV-AVDEKNINGSKRUE 4,8x25	0
MÅLESKRUER (3 STK I PAKNING)	1 Pakninger

INNREDNINGEN ER TILPASSET DYBDE: 250 mm

					Cenika AS	Elbilskap med trafomåling IP65 81 mod	TEGN. NR.:	
							BLAD: 2	AV: 3
REV.	REV. GJELDER	DATO	SIGN.				REF.: Elbilskap med trafomåling IP65 81 mod	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

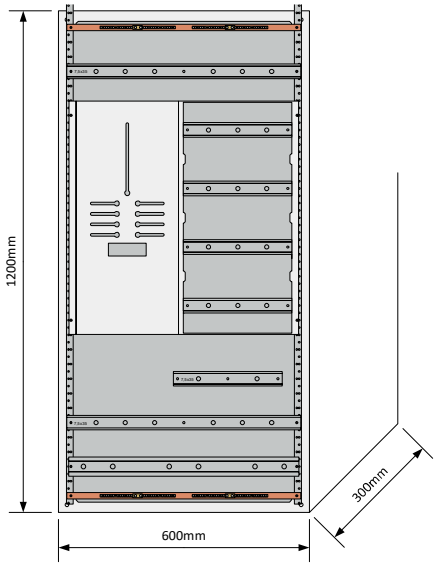

BYGGING AV GULVSKAP CENTECH LEVERT MED LØSE PRODUKTER	1
STANDARDKRUE 4,8x9,5	100
HENGLESKRUE M5x8	9
STATIV-AVDEKNINGSKRUE 4,8x25	0
MÅLSKRUE (3 STK I PAKNING)	1 Pakninger

INNREDNINGEN ER TILPASSET DYBDE: 250 mm

					Cenika AS	Elbilskap med trafomåling IP65 81 mod	TEGN. NR.:	
							BLAD: 3	AV: 3
REV.	REV. GJELDER	DATO	SIGN.				REF.: Elbilskap med trafomåling IP65 81 mod	